

БЕКІТЕМІН:

Бас директордың м. а.

"Екібастұз жылу желілері" жшс

Е.И. Банченко

2026ж.



Хаттама

Техникалық шешім: №01 от «05» 01 2026г.

2026 жылғы қаңтардағы жағдай бойынша объектілерді орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесіне қосуға техникалық шарттар беру үшін жылу энергиясының бос және қолжетімді қуаттарының болуы мәселесі бойынша.

Төраға: Бас директордың м. а. – Е.И. Банченко

Хатшы: ПТО бастығы – З.Ф. Чигрина

КОМИССИЯ МҮШЕЛЕРІ:

Аманов Б.М. – «әкімдіктің ТКШ, ЖК және АҚ бөлімі» ММ басшысының орынбасары Екібастұз қаласы»;

Жәкенов М.Ж. – «ТКШ, ЖК және АҚ бөлімі» ММ бас маманы Екібастұз қаласы»;

Краснов Е.А. – Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары – бас инженер;

Горват Е.Ф. – кеңесші;

Сафиулин Р.Л. – бас инженердің жөндеу жөніндегі орынбасары;

Кузин Ю.Н. – ОРП бастығы;

Әбілхақов Г.Р. – РТС-1 бастығы;

Усеров О.А. – РТС-2 бастығының м. а.;

Чигрина З.Ф. – ОТБ бастығы

КҮН ТӘРТІБІ:

Жаңадан енгізілетін жылу тұтыну объектілерін (жаңа тұтынушыларды) орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесіне қосуға техникалық шарттар беру үшін жылу энергиясының бос және қолжетімді қуаттарының және бұрыннан қосылған тұтынушыларда жылу энергиясының қосымша қуаттарының болуын айқындау.

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

Жобаны іске асыру нәтижесінде: "Екібастұз қаласында ТК-3Э - ден ТК-25Э - ге дейінгі ТМ-VII магистральдық жылу желісін қайта жаңарту", жалпы ұзындығы 3,476 км, жұмыстар орындалды:

- қолданыстағы құбыр диаметрін сақтай отырып, қайта құру бойынша диаметрі 2d820 ММ ТК-3Э - ден ТК-23Э - ге дейінгі магистральдық жылу желісінің учаскесінде;

- ТК-23Э - ден ТК-25Э - ге дейінгі учаскеде құбырлардың қолданыстағы диаметрін 2d720 мм - ден 2d820 мм - ге ұлғайта отырып қайта құру бойынша.


ТМ-VII магистральдық жылу желісінің бақылау нүктелерінде және орамішілік жылу желілерінің гидравликалық режимдерінде өлшеу кезінде алынған деректерді талдау Жаңа объектілерді орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесіне қосу үшін* «ашық аймақтар» ретінде анықтауға мүмкіндік береді:

ТМ-XVII жылу магистралі-ТК-19э-ден ТК-4/17-ге дейінгі Екібастұз-2 станциясына дейінгі учаске (кварталішілік жылу желісі: ТК-1/17Л, ТК-1/17П, ТК-2/17, ТК-3/17, ТК-4/17).

2026 жылғы қаңтарға арналған жылу энергиясының бос және қолжетімді қуаттарының болуы туралы ақпараты бар Екібастұз қаласының жылу желілерінің схемасы № 01 «05» 01 2026 ж. техникалық шешімнің хаттамасына қосымшада ұсынылған « » 20 ж.


* «Ашық аймақ» ұғымы жаңадан енгізілетін жылу тұтыну объектілерін (жаңа тұтынушыларды) орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесіне қосуға техникалық шарттар беру үшін жылу энергиясының бос және қолжетімді қуаттарының және қызметтердің талап етілетін көлемін ұсыну үшін қажетті қосылған тұтынушыларда жылу энергиясының қосымша қуаттарының болуын білдіреді.

«ТКШБ» ММ басшысының орынбасары,
Екібастұз қаласы әкімдігінің ЖМ және АҚ»

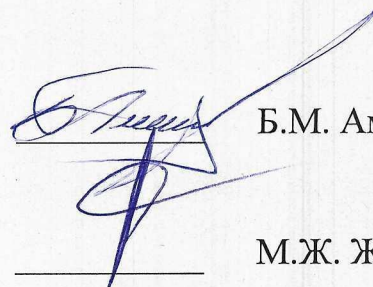


Б.М. Аманов

«ОЖКХ» ММ бас маманы,
Екібастұз қаласы әкімдігінің ЖМ және ақ»




М.Ж. Жәкенов

Бас директордың орынбасары
өндіріс бойынша-бас инженер

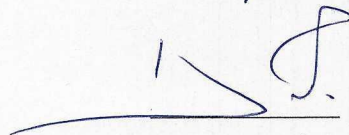


Е.А. Краснов

Кеңесші




Е.Ф. Горват

Бас инженердің жөндеу жөніндегі орынбасары




Р.Л. Сафиулин

ОРП бастығы




Ю.Н. Кузин

РТС-1 бастығы




Г.Р. Әбілхақов

РТС-2 бастығының м. а.



О.А. Усеров

ПТО бастығы



З.Ф. Чигрина